

4 Гарантии изготовителя

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

4.2 На устройство устанавливается гарантийный срок 1 год со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

На устройство установлен гарантийный срок 5 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя при покупке устройства у авторизованного дилера предприятия-изготовителя.

Список авторизованных дилеров размещается на сайте завода-изготовителя www.argus-spectr.ru.

4.3 Воспользоваться правом на гарантию возможно при предоставлении паспорта устройства и документов о приобретении устройства у одного из авторизованных дилеров.

4.4 Гарантийные обязательства не распространяются на устройство при обнаружении свидетельств нарушения правил эксплуатации, при обнаружении нарушений монтажа элементов, при отсутствии заводских номеров, а также на корпусные элементы в случае их механического повреждения и на элементы питания.

4.5 Устройства, у которых во время гарантийного срока будет выявлено несоответствие требованиям эксплуатационной документации, безвозмездно ремонтируются или заменяются предприятием-изготовителем.

4.6 В случае устранения неисправности устройства по гарантии, гарантийный срок продлевается на время, в течение которого устройство не использовалось.

Адрес предприятия-изготовителя:

ООО «АРГУС-СПЕКТР»

197342, Санкт-Петербург, Сердобольская, 65А

Тел./факс: 703-75-01, 703-75-05

Тел.: 703-75-00

E-mail: mail@argus-spectr.ru

www.argus-spectr.ru

21.01.2021

Интегрированная система безопасности "Стрелец-Интеграл"

Извещатель пожарный тепловой радиоканальный взрывозащищенный ИП 101-155/1-А1R Аврора-Т-ПРО-Ех Паспорт

СТФВ.425238.034-Ех ПС

Ред. 2

1 Общие сведения и основные технические характеристики

1.1 Извещатель пожарный тепловой радиоканальный взрывозащищенный ИП 101-155/1-А1R Аврора-Т-ПРО-Ех (ИП) предназначен для обнаружения возгораний в закрытых помещениях различных зданий и сооружений на предприятиях, производство которых связано с возможностью образования взрывоопасных смесей горючих газов и паров с воздухом, относящихся к категории ПА, ИВ и ПС температурным группам Т1-Т6 и имеет маркировку:

-0ExsIIT6

1.2 ИП имеет термочувствительный элемент (тепловой канал) с использованием зависимости электрического сопротивления от температуры и реагирует на КПП как извещатель пожарный тепловой максимальный.

1.3 Температура срабатывания и время срабатывания по тепловому каналу ИП соответствуют классу А1R по ГОСТ Р 53325.

1.4 Для обмена информацией с приёмно-контрольным устройством используется радиоканал. Рабочая частота находится в диапазоне 866-868 МГц (литера А); 864-865; 868,0-868,2; 868,7-869,2 МГц (литера С).

1.5 Основной источник питания ИП – литиевая батарея с повышенным выходным сопротивлением с номинальным рабочим напряжением 3,0 В и ёмкостью 1,2 А·ч.


Резервный источник питания ИП – литиевая батарея с номинальным рабочим напряжением 3,0 В и ёмкостью 0,24 А·ч.

СТФВ.425238.034-Ех ПС

2

Аврора-Т-ПРО-Ех

Батареи поставляются уже установленными в ИП. Для включения ИП необходимо вынуть изолирующую ленту:

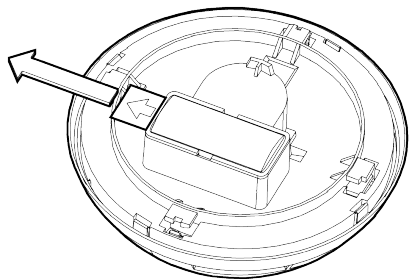

1.6 ИП сохраняет работоспособность в следующих условиях:

– вибрационные нагрузки в диапазоне от 10 до 150 Гц при максимальном ускорении 1g;

– импульсный удар (механический) – с ускорением до 150 м/с².

– температура окружающей среды – от -30 до +55 °С;

– относительная влажность – до 93 % при 40 °С.

1.7 Степень защиты оболочки ИП – IP23.

1.8 Средний срок службы ИП – не менее 10 лет.

1.9 Габаритные размеры ИП – 111х111х62 мм.

1.10 Масса ИП – не более 0,2 кг.

Аврора-Т-ПРО-Ех

3

СТФВ.425238.034-Ех ПС

2 Комплектность

2.1 Комплектность ИП соответствует таблице 2.1.

Таблица 2.1

Обозначение документа	Наименование и условное обозначение	Количество
СТФВ.425238.034-Ех	Извещатель пожарный тепловой радиоканальный взрывозащищенный ИП 101-155/1-А1 Аврора-Т-ПРО-Ех	1 шт.
	Комплект принадлежностей:	
	Шуруп универсальный 3,5х30	2 шт.
	Батарея HCB CR17335SC (установлена в извещатель)	1 шт.
	Батарея литиевая CR2032 (установлена в извещатель)	1 шт.
СТФВ.425238.034-Ех ПС	Паспорт	1 экз.
	Памятка по применению	1 экз.


3 Свидетельство о приемке

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Устройство изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Отметка ОТК

Батареи поставляются уже установленными в ИП. Для включения ИП необходимо вынуть изолирующую ленту:

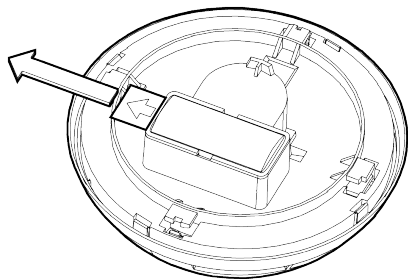

- 1.6 ИП сохраняет работоспособность в следующих условиях:
- вибрационные нагрузки в диапазоне от 10 до 150 Гц при максимальном ускорении 1g;
 - импульсный удар (механический) – с ускорением до 150 м/с²;
 - температура окружающей среды – от -30 до +55 °С;
 - относительная влажность – до 93 % при 40 °С.
- 1.7 Степень защиты оболочки ИП – IP23.
- 1.8 Средний срок службы ИП – не менее 10 лет.
- 1.9 Габаритные размеры ИП – 111х111х62 мм.
- 1.10 Масса ИП – не более 0,2 кг.

4 Гарантии изготовителя

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

4.2 На устройство устанавливается гарантийный срок 1 год со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

На устройство установлен гарантийный срок 5 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя при покупке устройства у авторизованного дилера предприятия-изготовителя.

Список авторизованных дилеров размещается на сайте завода-изготовителя www.argus-spectr.ru.

4.3 Воспользоваться правом на гарантию возможно при предоставлении паспорта устройства и документов о приобретении устройства у одного из авторизованных дилеров.

4.4 Гарантийные обязательства не распространяются на устройство при обнаружении свидетельств нарушения правил эксплуатации, при обнаружении нарушений монтажа элементов, при отсутствии заводских номеров, а также на корпусные элементы в случае их механического повреждения и на элементы питания.

4.5 Устройства, у которых во время гарантийного срока будет выявлено несоответствие требованиям эксплуатационной документации, безвозмездно ремонтируются или заменяются предприятием-изготовителем.

4.6 В случае устранения неисправности устройства по гарантии, гарантийный срок продлевается на время, в течение которого устройство не использовалось.

Адрес предприятия-изготовителя:

ООО «АРГУС-СПЕКТР»
197342, Санкт-Петербург, Сердобольская, 65А
Тел./факс: 703-75-01, 703-75-05
Тел.: 703-75-00
E-mail: mail@argus-spectr.ru
www.argus-spectr.ru

21.01.2021

2 Комплектность

2.1 Комплектность ИП соответствует таблице 2.1.

Таблица 2.1

Обозначение документа	Наименование и условное обозначение	Количество
СТФВ.425238.034-Ех	Извещатель пожарный тепловой радиоканальный взрывозащищенный ИП 101-155/1-A1 Аврора-Т-ПРО-Ех	1 шт.
	Комплект принадлежностей: Шуруп универсальный 3,5х30	2 шт.
	Батарея HCB CR17335SC (установлена в извещатель)	1 шт.
	Батарея литиевая CR2032 (установлена в извещатель)	1 шт.
СТФВ.425238.034-Ех РС	Паспорт	1 экз.
	Памятка по применению	1 экз.

3 Свидетельство о приемке

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Устройство изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Отметка ОТК



ПБ 34

Интегрированная система безопасности "Стрелец-Интеграл"

Извещатель пожарный тепловой радиоканальный взрывозащищенный ИП 101-155/1-A1R Аврора-Т-ПРО-Ех
Паспорт

СТФВ.425238.034-Ех РС
Ред. 2

1 Общие сведения и основные технические характеристики

1.1 Извещатель пожарный тепловой радиоканальный взрывозащищенный ИП 101-155/1-A1R Аврора-Т-ПРО-Ех (ИП) предназначен для обнаружения возгораний в закрытых помещениях различных зданий и сооружений на предприятиях, производство которых связано с возможностью образования взрывоопасных смесей горючих газов и паров с воздухом, относящихся к категории ПА, ИВ и РС температурным группам Т1-Т6 и имеет маркировку:

-0ExsIIT6

1.2 ИП имеет термочувствительный элемент (тепловой канал) с использованием зависимости электрического сопротивления от температуры и реагирует на КПП как извещатель пожарный тепловой максимальный.

1.3 Температура срабатывания и время срабатывания по тепловому каналу ИП соответствуют классу A1R по ГОСТ Р 53325.

1.4 Для обмена информацией с приёмно-контрольным устройством используется радиоканал. Рабочая частота находится в диапазоне 866-868 МГц (литера А); 864-865; 868,0-868,2; 868,7-869,2 МГц (литера С).

1.5 Основной источник питания ИП – литиевая батарея с повышенным выходным сопротивлением с номинальным рабочим напряжением 3,0 В и ёмкостью 1,2 А·ч.

Резервный источник питания ИП – литиевая батарея с номинальным рабочим напряжением 3,0 В и ёмкостью 0,24 А·ч.