

Крышка уличная для извещателей пожарных ручных

Паспорт

АДГЕ.425912.013 ПС

Ред. 1.0



1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Крышка уличная для извещателей пожарных ручных (далее – крышка) предназначена для защиты извещателей пожарных ручных (ИПР) или устройств дистанционного пуска (УДП) при их установке на открытом воздухе.

Крышка обеспечивает защиту корпуса ИПР от воздействия осадков и ультрафиолетового излучения, а также для защиты от физических повреждений.

1.2 Основные характеристики изделия:

- Габаритные размеры: 184x136x65 мм
- Масса, не более: 0,356 кг.


2 Установка

2.1 Общие сведения

- При использовании крышки следует монтировать ИПР без защитной маски.
- Для радиоканальных ИПР и УДП следует устанавливать на отсек с платой крышку с резиновым кольцом (см. памятки по применению на соответствующий ИПР или УДП).

2.2 Монтаж

- Приложить прокладку из комплекта принадлежностей на заднюю крышку ИПР.
- Установить ИПР с прокладкой на рабочую поверхность при помощи саморезов.
- Закрепить изделие поверх ИПР саморезами таким образом, чтобы красная этикетка «Поднять крышку и нажать» не перекрывала ИПР.
- При использовании защитной крышки кабеля подключения проводных ИПР и УДП должны выводиться через отверстия в стене

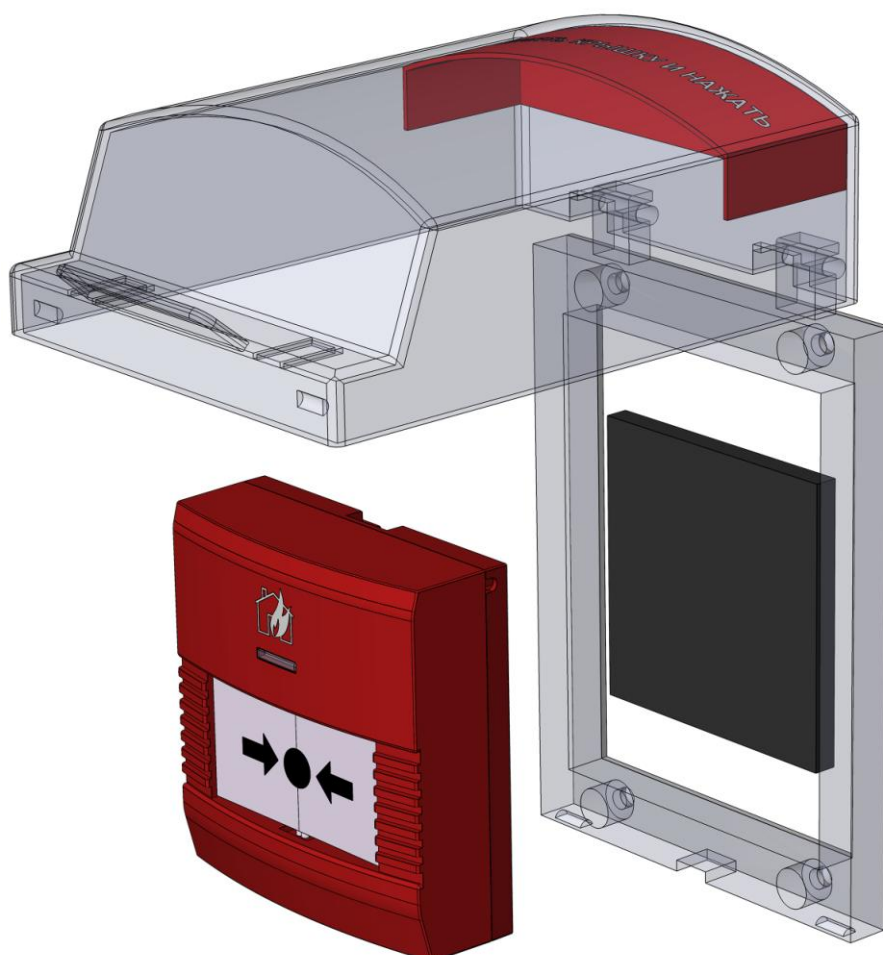

3 Комплектность

Обозначение	Наименование и условное обозначение	Кол., шт. (экз.)
АДГЕ.425912.013	Крышка уличная для извещателя пожарного ручного Комплект принадлежностей:	1
АДГЕ.724222.086	Прокладка	1
АДГЕ. 425912.013 ПС	Паспорт	1

4 Свидетельство о приемке

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Устройство изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Отметка ОТК

6 Гарантии изготовителя

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

6.2 Гарантийный срок службы – 1 год со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

6.3 Гарантийные обязательства не распространяются на устройство при обнаружении свидетельств нарушения правил эксплуатации, при обнаружении нарушений монтажа элементов, при отсутствии заводских номеров, а также на корпусные элементы в случае их механического повреждения.

6.4 Устройства, у которых во время гарантийного срока службы будет выявлено несоответствие требованиям эксплуатационной документации, безвозмездно ремонтируются или заменяются предприятием-изготовителем.

6.5 В случае устранения неисправности устройства по гарантии, гарантийный срок службы продлевается на время, в течение которого устройство не использовалось.

Адрес предприятия-изготовителя:

ООО «АРГУС-СПЕКТР»

197342, Санкт-Петербург, Сердобольская, 65А

Тел./факс: 703-75-01, 703-75-05

Тел.: 703-75-00

E-mail: mail@argus-spectr.ru

www.argus-spectr.ru

14.10.2024